

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Blanko Plane
UNTERLAGE	dekostoff B1 Zertifikat
TYP	fire_certificate
ORIGINALSEITEN	11
STAND	16.06.2026
DATEI	products/plain-banner/assets/documents/6df590d865a8887f995ba35ddf0ad2464bafdfdbd9708a7ed394c08bd24b6789.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-170149



zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller	Georg+Otto Friedrich GmbH Waldstraße 73 D-64846 Groß-Zimmern
Art des Prüfmateri als	weißes Polyestergerwirke -Gewirke 1: Flächengewicht ca. 126 g/m ² -Gewirke 2: Flächengewicht ca. 337 g/m ²
Bezeichnung des Prüfmateri als	„PES-Dekotex mit INKTeX+® FL Ausrüstung“
Probenahme	durch den Antragsteller
Inhalt des Antrags	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
Geltungsdauer des Prüfzeugnisses	31.01.2022
Ergebnis	Das geprüfte Produkt erfüllt • mit einem Flächengewicht von ca. 126 g/m² bis ca. 337 g/m² • freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das Prüfzeugnis umfasst 5 Seiten und 6 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 24815: „PES-Dekotex mit INKTeX+® FL Ausrüstung“ -leichte Variante-

-weißes Polyestergewirke-

Seite A: glatter, glänzender

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke $\approx 0,29$ mm

Flächengewicht ≈ 126 g/m²

PN 24816: „PES-Dekotex mit INKTeX+® FL Ausrüstung“ -schwere Variante-

-weißes Polyestergewirke-

Seite B: glatter

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke $\approx 0,60$ mm

Flächengewicht ≈ 337 g/m²

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.


3. Probenanordnung -freihängend-

#8728:	PN 24816	Beflammung der Seite A in Kettrichtung	-schwere Variante-
#8729:	PN 24816	Beflammung der Seite B in Kettrichtung	-schwere Variante-
#8730:	PN 24816	Beflammung der Seite A in Schussrichtung	-schwere Variante-
#8731:	PN 24815	Beflammung der Seite B in Kettrichtung	-leichte Variante-

4. Prüfdatum

KW 06 in 2017





5. Versuchsergebnisse

Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#8728 PN 24816	#8729 PN 24816	#8730 PN 24816	#8731 PN 24815	---	---	
	schwere / leichte Variante	schwer			leicht	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	A Kette	B Kette	A Schuss	B Kette	---	---	
1	<u>Nr. Probenanordnung</u> gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	1	---	---	
2	<u>Maximale Flammenhöhe über</u> <u>Probenunterkante</u>	40	30	40	30	---	---	cm
3	<u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	0:05	0:02	0:19	0:02	---	---	min:s
4	<u>Durchschmelzen / Durchbrennen</u> <u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	0:04	0:04	0:04	0:02	---	---	min:s
5	<u>Feststellungen a. d. Probenrückseite</u> <u>Flammen/Glimmen</u>	---	---	---	---	---	---	min:s
	<u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
6	<u>Verfärbungen</u>	---	---	---	---	---	---	min:s
	<u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
7	<u>Brennendes Abtropfen</u> <u>Beginn ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
	<u>Umfang</u>							
8	vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	---	
10	<u>Brennend abfallende Probenteile</u> <u>Beginn ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
	<u>Umfang</u>							
11	vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---	---	
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---	---	
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem</u> <u>Siebboden (max.)</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme</u> <u>durch abtropfendes/abfallendes Material:</u> <u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> <u>Ende des Brandgeschehens an</u> <u>den Proben ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
16	<u>Zeitpunkt d. ggf. erfolgten</u> <u>Versuchsabbruchs ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
18	<u>Dauer ¹⁾</u>	---	---	---	---	---	---	
19	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	
20	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#8728 PN 24816	#8729 PN 24816	#8730 PN 24816	#8731 PN 24815	---	---	
	schwere / leichte Variante	schwer			leicht	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	A Kette	B Kette	A Schuss	B Kette	---	---	
21	Probenrückseite ²⁾ Flammenlänge	---	---	---	---	---	---	cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u>	---	---	---	---	---	---	min:s
23	Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	
24	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	
25	<u>Ort des Auftretens</u>	---	---	---	---	---	---	
26	Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	---	
27	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	---	
28	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
29	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
28	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	1	1	1	1	---	---	% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---	---	% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	4	---	---	
31	<u>Restlängen</u> : Einzelwerte ³⁾							
	Probe 1	72	72	70	71	---	---	cm
	Probe 2	65	69	72	70	---	---	cm
	Probe 3	69	75	66	68	---	---	cm
	Probe 4	67	73	71	73	---	---	cm
32	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	68	72	70	71	---	---	cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	4	---	---	
34	<u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes	123	117	122	118	---	---	°C
35	Zeitpunkt ¹⁾	9:54	09:58	09:48	09:57	---	---	min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	4	---	---	
37	Bemerkungen: keine							

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung



6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

-keine-

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#8728 PN 24816	#8729 PN 24816	#8730 PN 24816	#8731 PN 24815	---	---	
	schwere / leichte Variante	schwer			leicht	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	A Kette	B Kette	A Schuss	B Kette	---	---	
1	Mittlere Restlänge	68	72	70	71	---	---	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	123	117	122	118	---	---	°C
3	Rauchdichte	1	1	1	1	---	---	%min
4	Bemerkungen: -keine-							

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 5 und 6).

8. Besondere Hinweise


- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien, Waschen und chemisch Reinigen.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 08.02.2017

Sachbearbeiter:

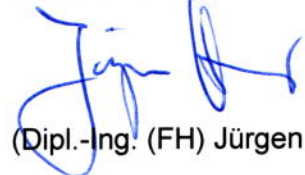

(Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hammer)





Leiter der Prüfstelle:




(Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch)


Brandschachtprüfung #8728

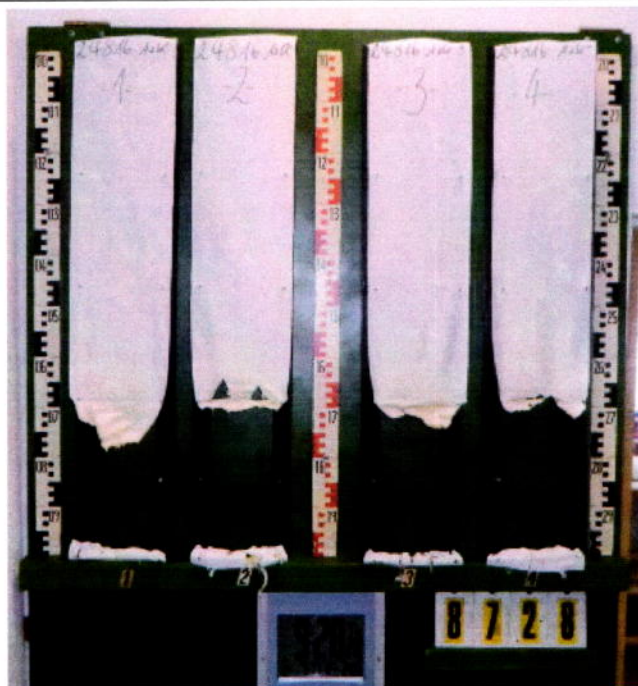


Messdaten

#8728, Georg+Otto Friedrich, "PES-Dekotex...", A+K, PN24816
Restlänge: 68cm, max. Rauchtemp.: 123°C, Rauch-Int.: 1%/min

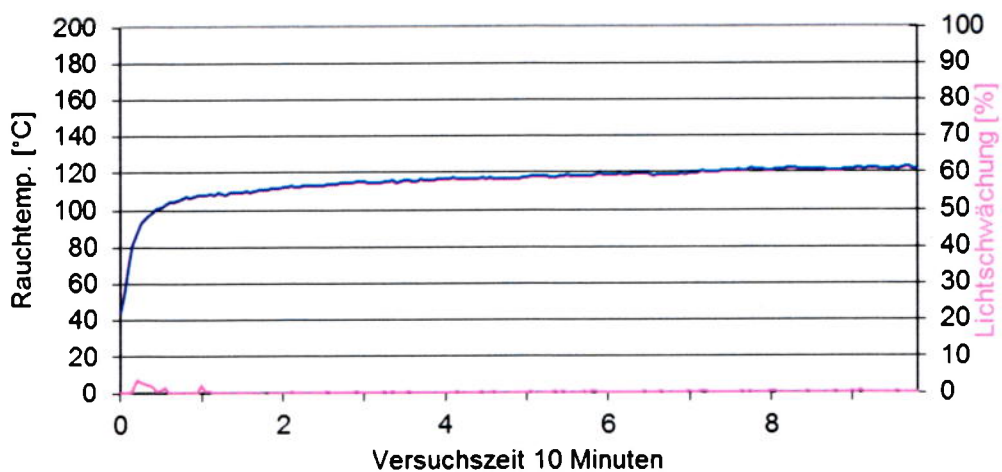

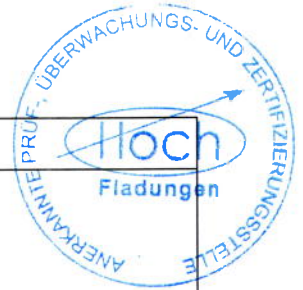


Brandschachtprüfung #8729

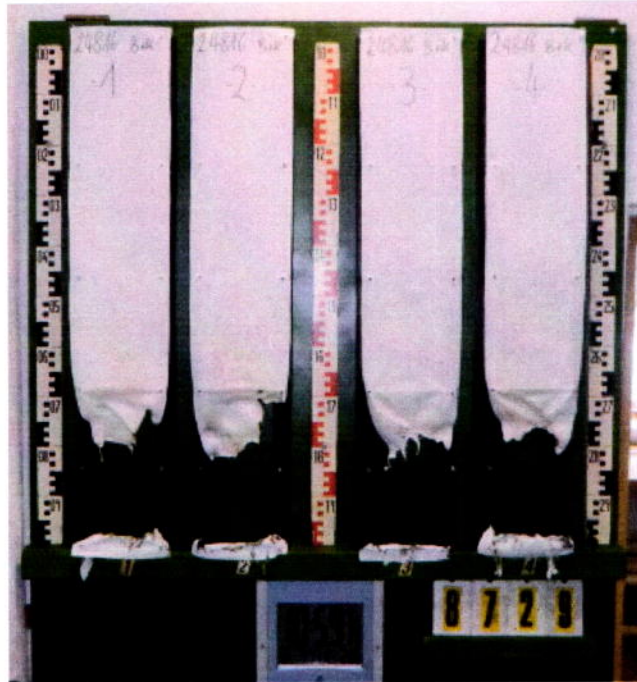


Messdaten

#8729, Georg+Otto Friedrich, "PES-Dekotex...", B+K, PN24816
Restlänge: 72cm, max. Rauchtemp.: 117°C, Rauch-Int.: 1%/min

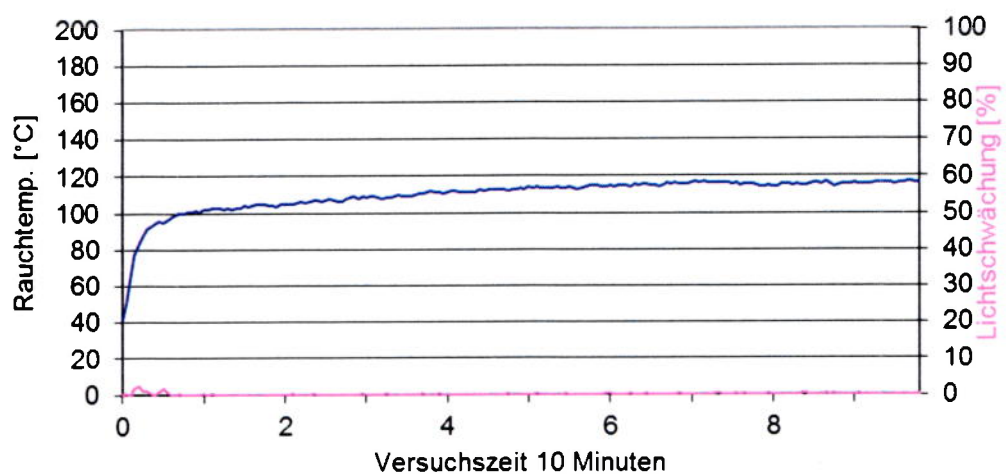


Brandschachtprüfung #8730

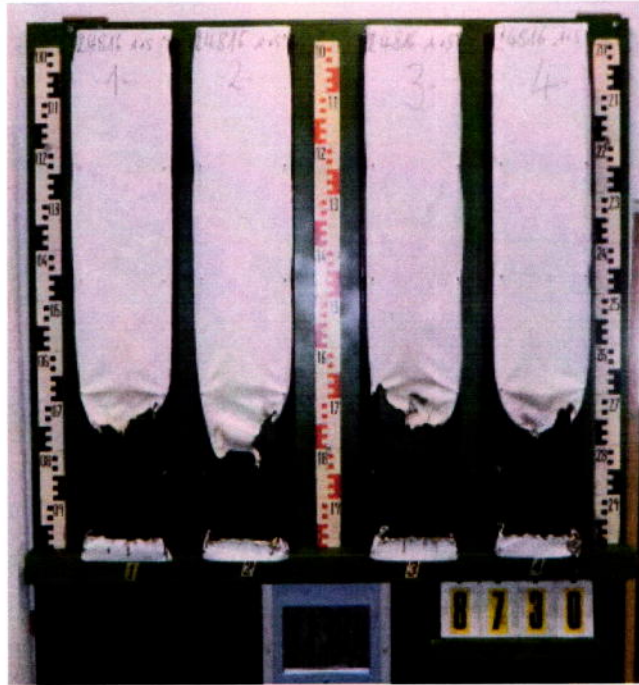


Messdaten

#8730, Georg+Otto Friedrich, "PES-Dekotex...", A+S, PN24816
Restlänge: 70cm, max. Rauchtemp.: 122°C, Rauch-Int.: 1%/min

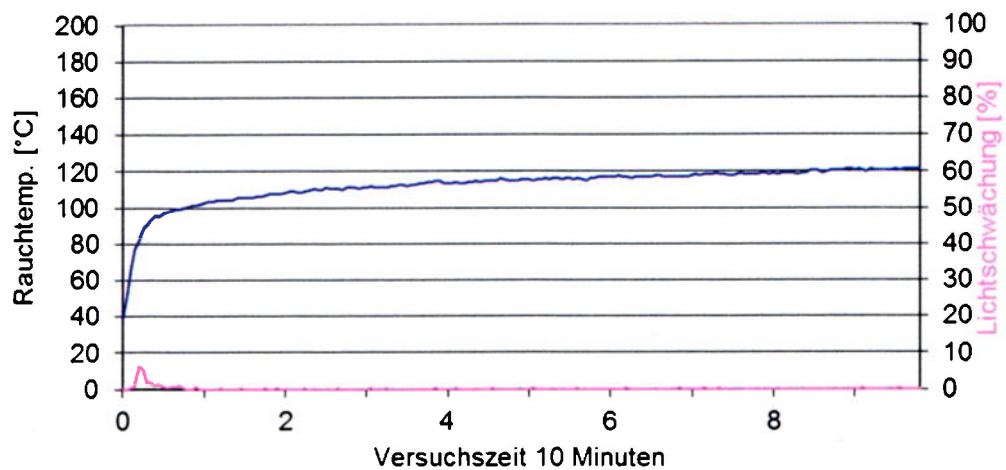




Brandschachtprüfung #8731

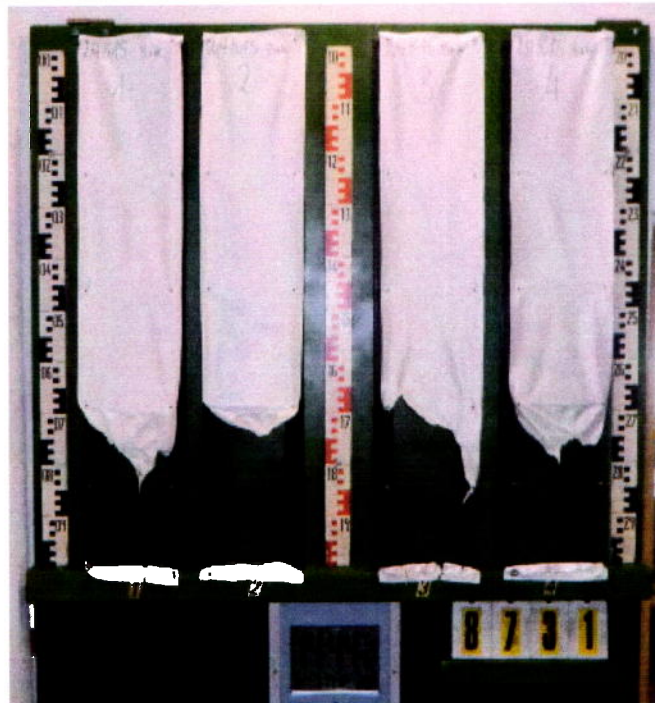

Messdaten

#8731, Georg+Otto Friedrich, "PES-Dekotex...", B+K, PN24815
Restlänge: 71cm, max. Rauchtemp.: 118°C, Rauch-Int.: 1%/min

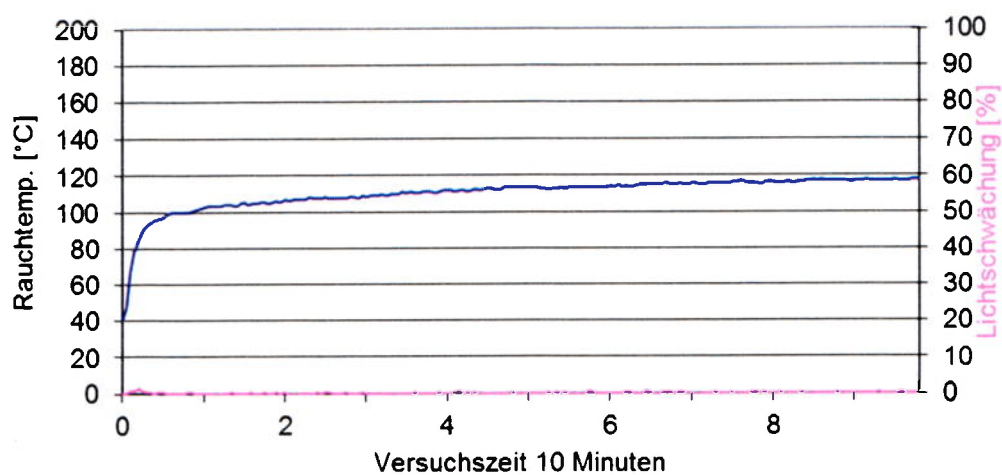

Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand s. Seite 2
2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung

- freihängend
- Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Kett- und Schussrichtung

4. Prüfdatum KW 04 und KW 05 in 2017

5. Versuchsergebnisse

PN 24816: Seite A in Schussrichtung	Kantentest					Flächentest					
Proben-Nr.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	1	2	--	--	--	--	s
Erreichen d. Messmarke ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	--	--	--	--	s
Maximale Flammenhöhe	9	7	7	8	9	4	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt der max. Flammenhöhe	5	6	5	7	6	4	--	--	--	--	s
Selbstverlöschen der Flammen Ende des Nachbrennens ¹⁾	8	7	6	8	8	8	--	--	--	--	s
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	stark					stark					
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	--	--	--	--	s
Aussehen nach der Prüfung: kegelförmig/flächig ausgebrannt/zerstört bis max. B 4 cm x H 7 cm.											
PN 24816:	Kantentest					Flächentest					
Proben-Nr.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	--	--	2	2	2	--	--	s
Erreichen d. Messmarke ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	s
Maximale Flammenhöhe	7	7	8	--	--	7	7	4	--	--	cm
Zeitpunkt der max. Flammenhöhe	8	6	5	--	--	5	6	4	--	--	s
Selbstverlöschen der Flammen Ende des Nachbrennens ¹⁾	16	./.	8	--	--	11	10	8	--	--	s
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	25	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	stark					stark					
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	s
Aussehen nach der Prüfung: kegelförmig/flächig ausgebrannt/zerstört bis max. B 4 cm x H 7 cm.											

¹⁾ Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

²⁾ innerhalb 20 Sekunden -- keine Angabe

PN 24815: Zusatzprüfungen	Kantentest					Flächentest					
Proben-Nr.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	--	2	2	2	2	--	s
Erreichen d. Messmarke ¹⁾	./.	./.	./.	./.	--	./.	./.	./.	./.	--	s
Maximale Flammenhöhe	2	3	3	3	--	2	2	2	2	--	cm
Zeitpunkt der max. Flammenhöhe	2	2	2	2	--	2	2	2	4	--	s
Selbstverlöschen der Flammen Ende des Nachbrennens ¹⁾	3	3	3	3	--	3	3	3	5	--	s
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	--	./.	./.	./.	./.	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	--	./.	./.	./.	./.	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	mäßig					mäßig					
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	--	./.	./.	./.	./.	--	s
Aussehen nach der Prüfung: kegelförmig/flächig ausgebrannt/zerstört bis max. B 2 cm x H 6 cm.											

¹⁾ Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- keine Angabe

 6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-

 7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens**

Das geprüfte Material gilt als nicht brennend abtropfend/abfallend.

